



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成24年4月20日測定

【2階】

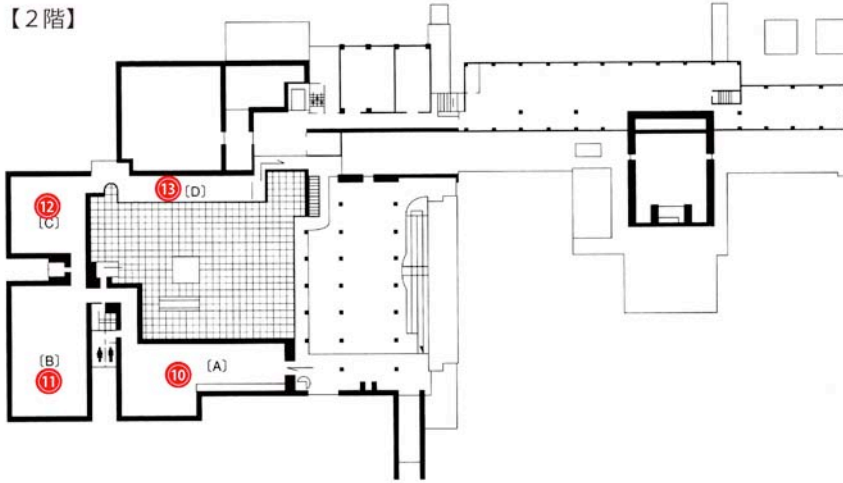

【1階】

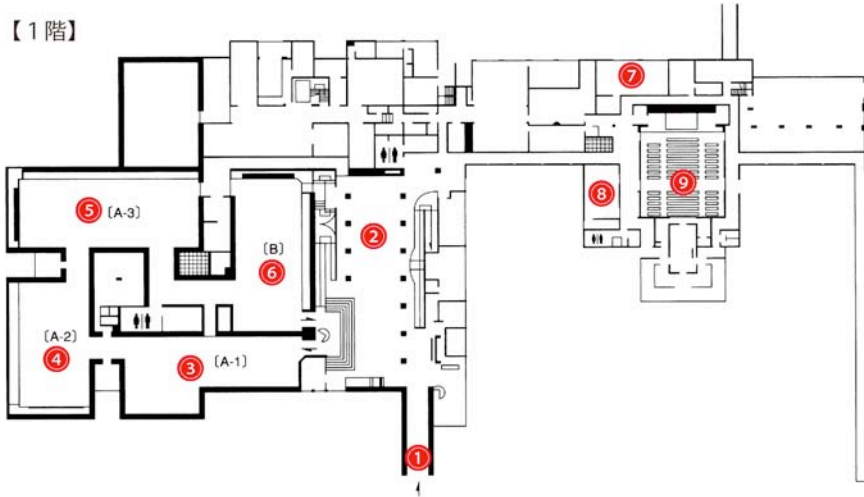


$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	—
2	エントランスホール奥	0.13
3	企画展示室A-1	0.05
4	企画展示室A-2	0.05
5	企画展示室A-3	0.06
6	企画展示室B	0.07
7	実習室	0.17
8	講義室	0.07
9	講堂	0.06
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.06
11	常設展示室B	0.07
12	常設展示室C	0.09
13	常設展示室D	0.09

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

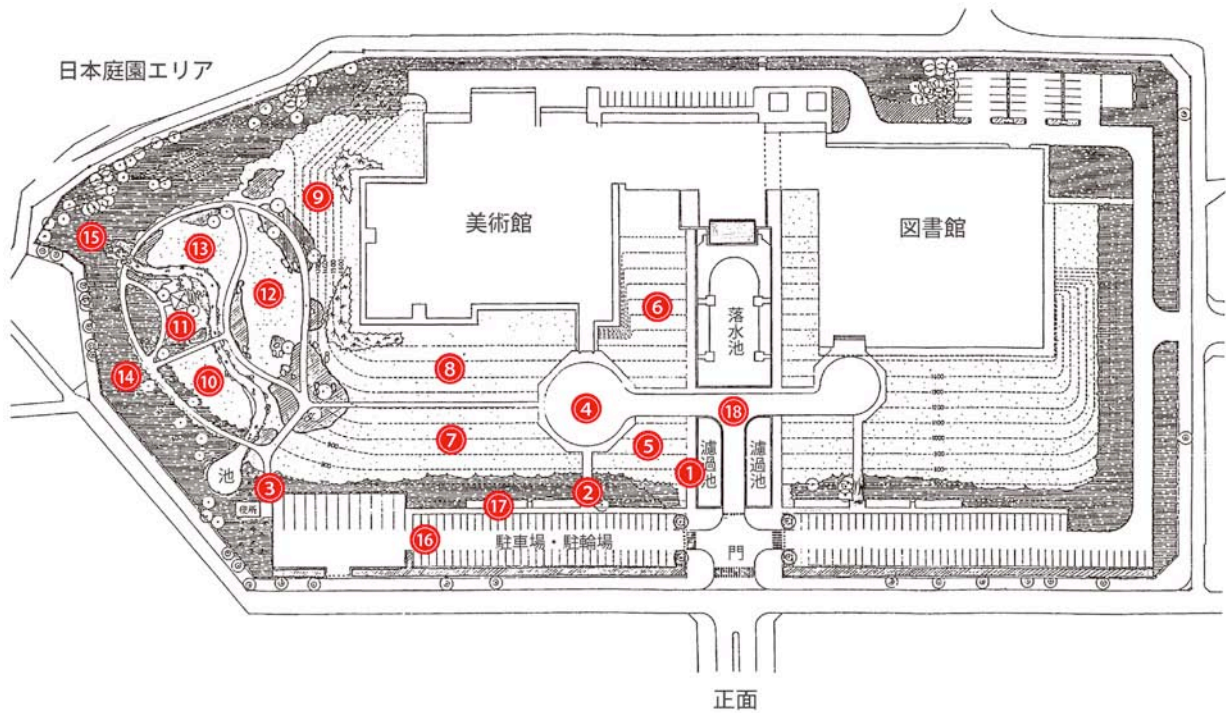

平成24年4月20日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.46
2	駐輪場脇通路	0.54
3	日本庭園入口通路	1.12
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.62
5	濾過池脇芝生中央	0.31
6	落水池西側芝生中央	0.18
7	レジェ作品設置芝生中央	0.29
8	玄関西側芝生中央	0.16
9	美術館西側芝生中央	0.30
10	日本庭園南側芝生中央	0.50
11	日本庭園東屋下	0.73
12	日本庭園東側林中央	0.38
13	日本庭園北側芝生中央	0.53
14	日本庭園西側林中央	1.32
15	日本庭園取水口付近林	1.38
16	駐車場中央	0.63
17	西側駐輪場	0.41
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.45

測定地点:地上1m