



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成24年6月15日測定

【2階】

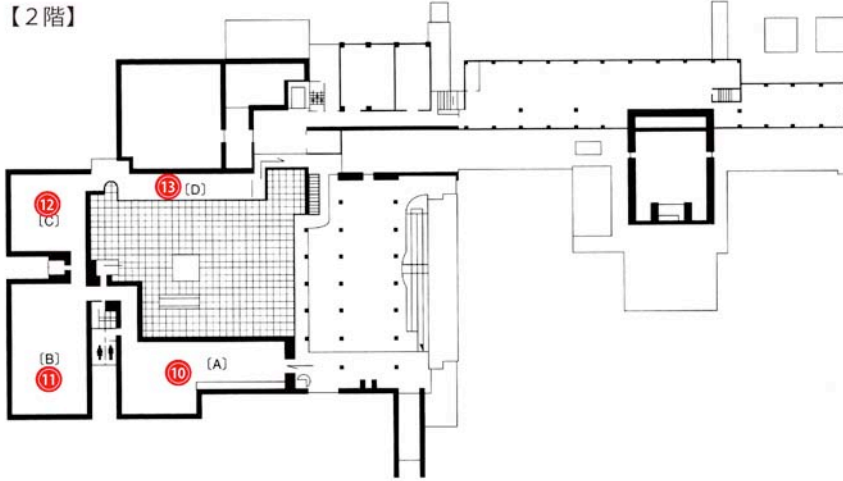

【1階】

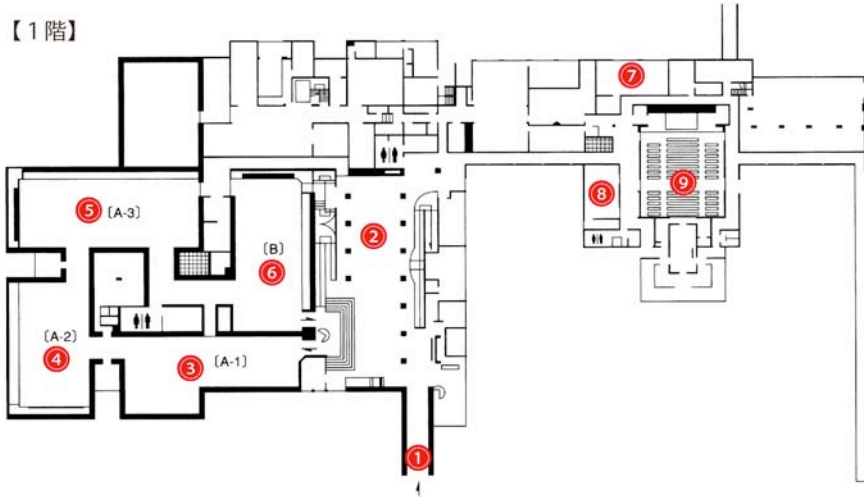


$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.13
2	エントランスホール奥	0.12
3	企画展示室A-1	0.04
4	企画展示室A-2	0.05
5	企画展示室A-3	0.06
6	企画展示室B	0.04
7	実習室	0.17
8	講義室	0.06
9	講堂	0.06
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.07
11	常設展示室B	0.07
12	常設展示室C	0.08
13	常設展示室D	0.08

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

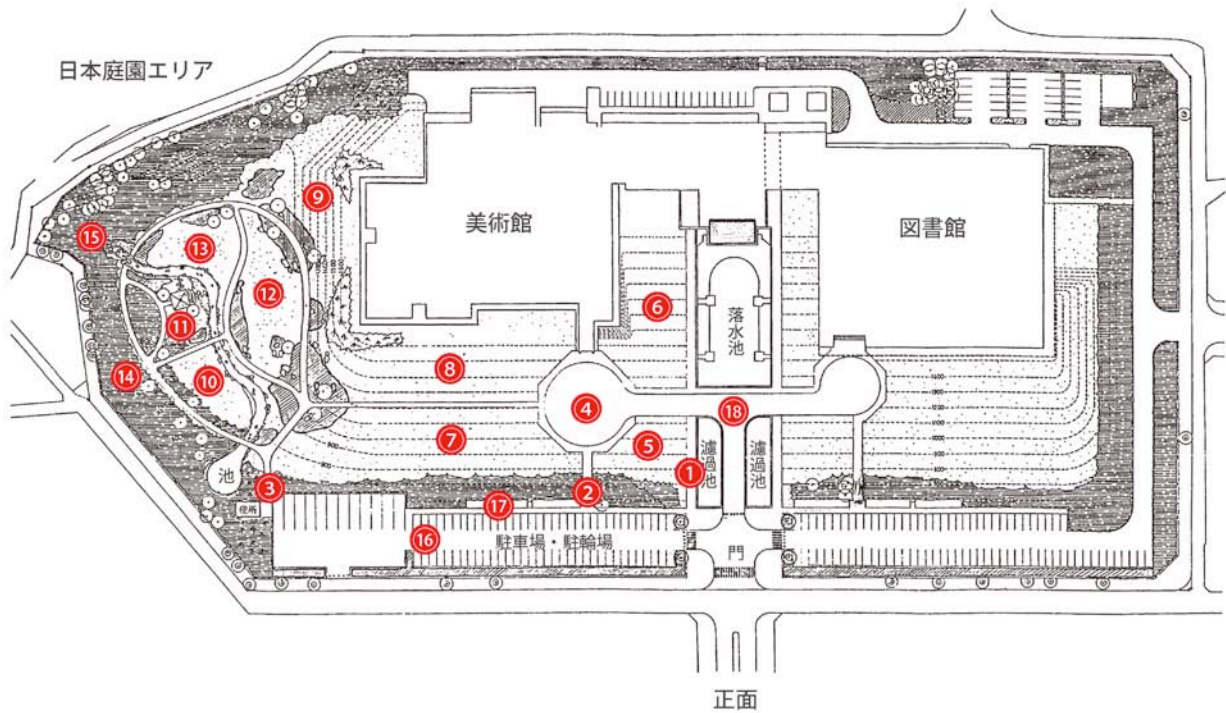

平成24年6月22日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.42
2	駐輪場脇通路	0.48
3	日本庭園入口通路	1.09
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.57
5	濾過池脇芝生中央	0.31
6	落水池西側芝生中央	0.17
7	レジェ作品設置芝生中央	0.29
8	玄関西側芝生中央	0.18
9	美術館西側芝生中央	0.32
10	日本庭園南側芝生中央	0.49
11	日本庭園東屋下	0.64
12	日本庭園東側林中央	0.39
13	日本庭園北側芝生中央	0.47
14	日本庭園西側林中央	1.20
15	日本庭園取水口付近林	1.21
16	駐車場中央	0.70
17	西側駐輪場	0.33
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.36

測定地点:地上1m