



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成23年12月2日測定

【2階】

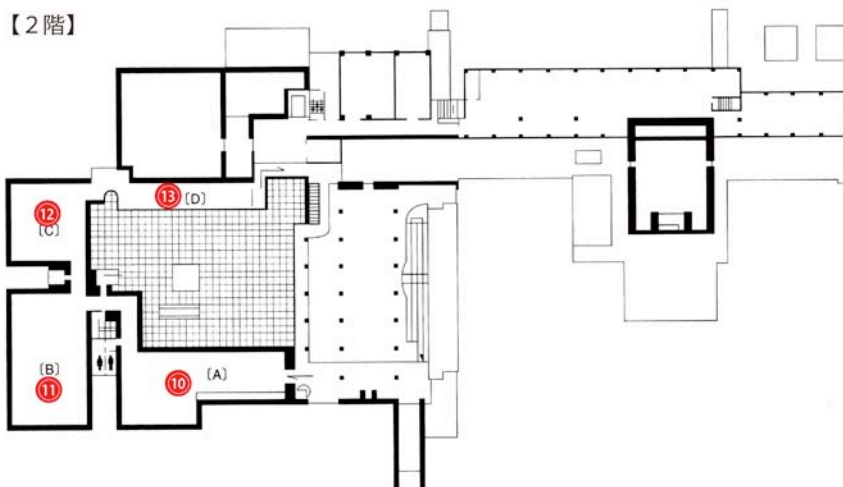

【1階】

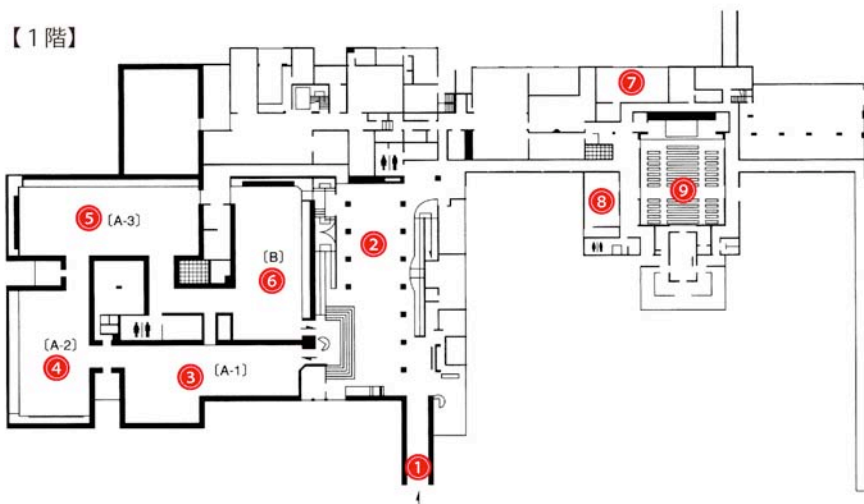


$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.14
2	エントランスホール奥	0.11
3	企画展示室A1	0.05
4	企画展示室A2	0.05
5	企画展示室A3	0.07
6	企画展示室B	0.07
7	実習室	0.19
8	講義室	0.09
9	講堂	0.07
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.08
11	常設展示室B	0.09
12	常設展示室C	0.11
13	常設展示室D	0.11

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

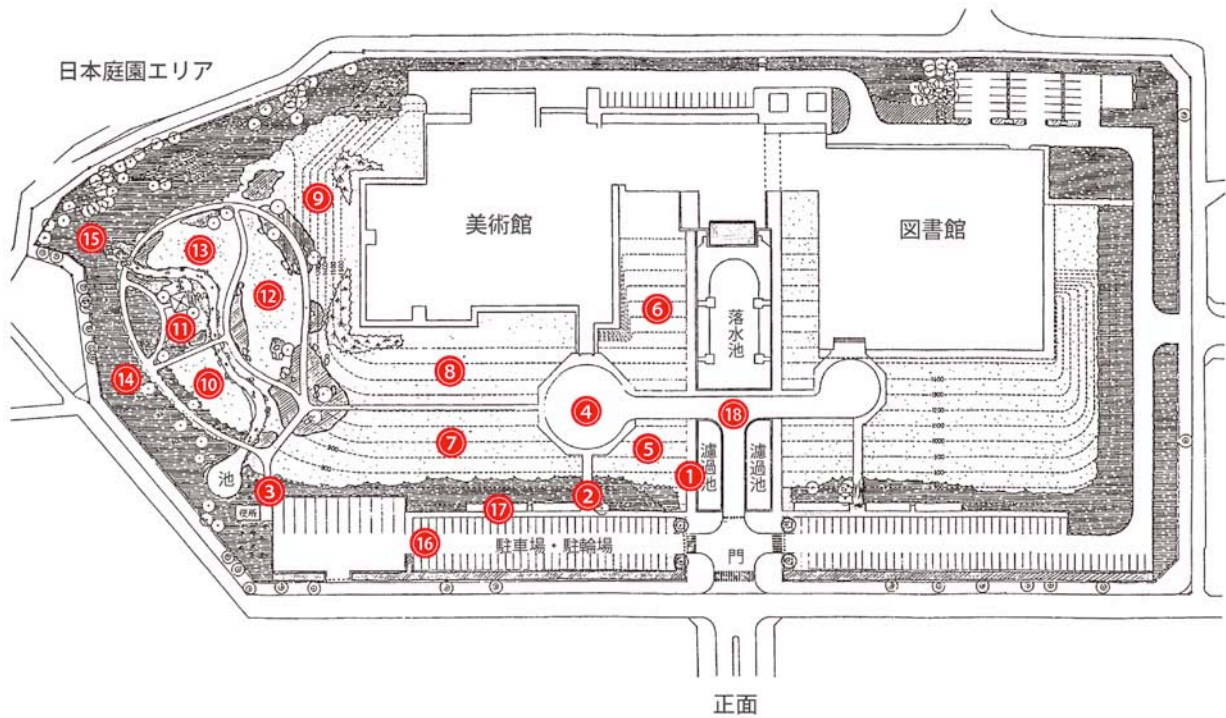

平成23年12月2日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.79
2	駐輪場脇通路	1.16
3	日本庭園入口通路	1.55
4	正面玄関前彫刻作品付近	1.00
5	濾過池脇芝生中央	1.63
6	落水池西側芝生中央	1.96
7	レジエ作品設置芝生中央	1.98
8	玄関西側芝生中央	1.64
9	美術館西側芝生中央	1.97
10	日本庭園南側芝生中央	1.97
11	日本庭園東屋下	1.38
12	日本庭園東側林中央	2.11
13	日本庭園北側芝生中央	1.99
14	日本庭園西側林中央	1.57
15	日本庭園取水口付近林	1.54
16	駐車場中央	0.94
17	西側駐輪場	0.29
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.58

測定地点:地上1m