



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成25年2月15日測定

【2階】

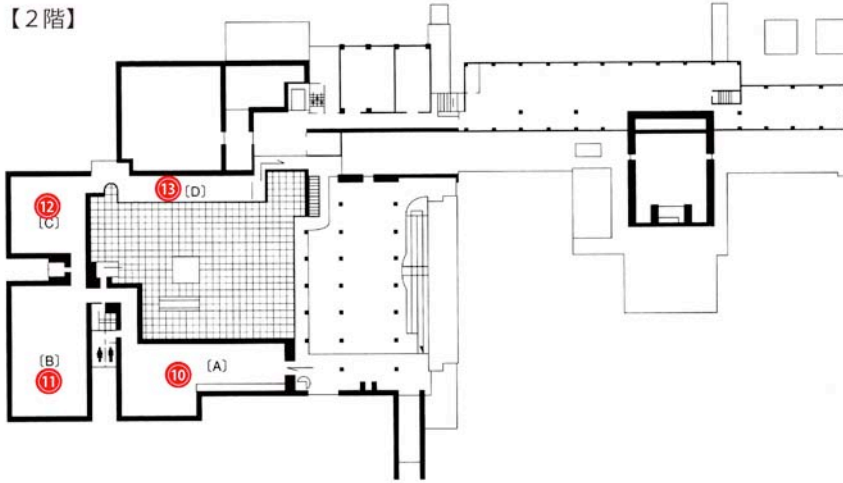

【1階】

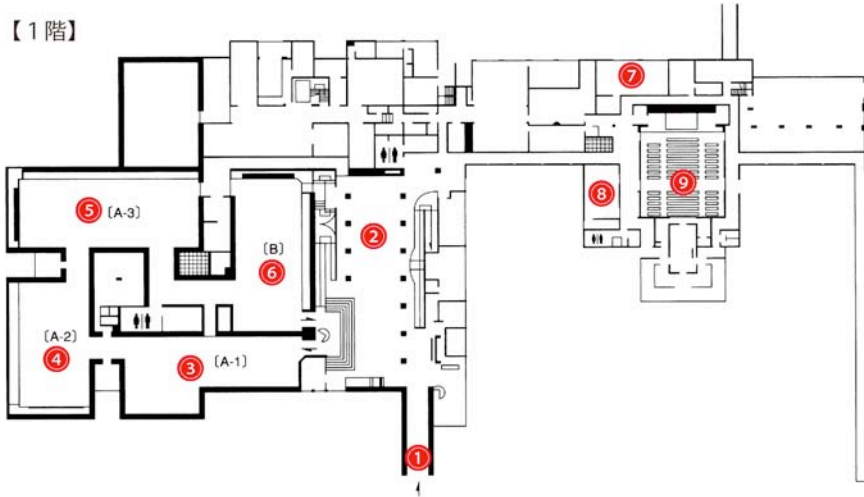


$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
<b>【美術館1階】</b>		
1	玄関	0.09
2	エントランスホール奥	0.08
3	企画展示室A-1	0.06
4	企画展示室A-2	0.06
5	企画展示室A-3	0.06
6	企画展示室B	0.07
7	実習室	0.10
8	講義室	0.08
9	講堂	0.07
<b>【美術館2階】</b>		
10	常設展示室A	0.08
11	常設展示室B	0.09
12	常設展示室C	0.10
13	常設展示室D	0.10

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

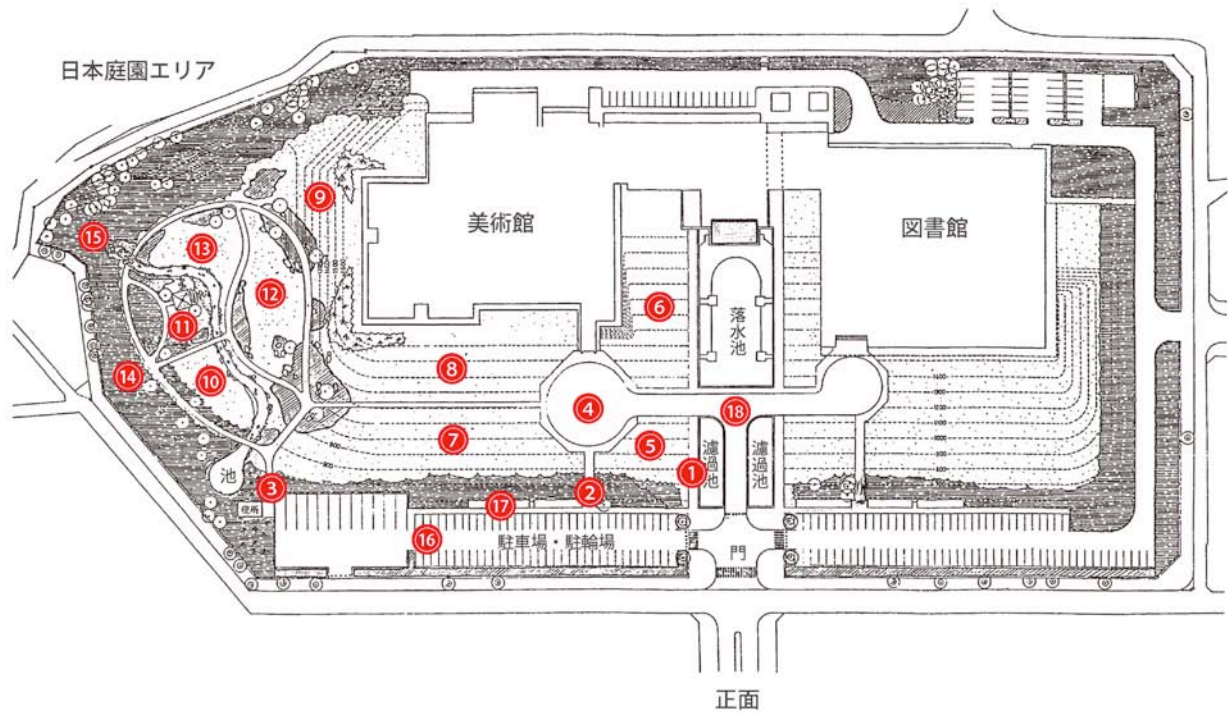

平成25年2月15日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.30
2	駐輪場脇通路	0.46
3	日本庭園入口通路	0.75
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.35
5	濾過池脇芝生中央	0.29
6	落水池西側芝生中央	0.18
7	レジェ作品設置芝生中央	0.23
8	玄関西側芝生中央	0.19
9	美術館西側芝生中央	0.23
10	日本庭園南側芝生中央	0.39
11	日本庭園東屋下	0.53
12	日本庭園東側林中央	0.27
13	日本庭園北側芝生中央	0.40
14	日本庭園西側林中央	0.95
15	日本庭園取水口付近林	0.98
16	駐車場中央	0.45
17	西側駐輪場	0.28
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.27

測定地点:地上1m