


福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成25年11月15日測定

【2階】

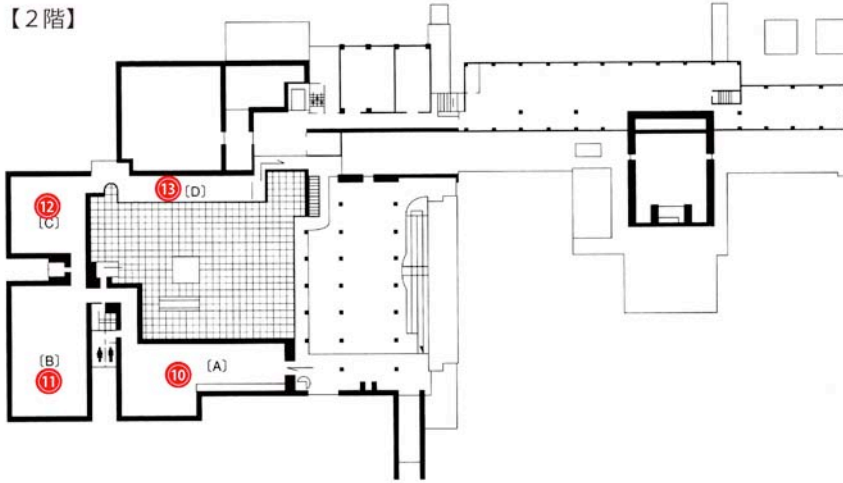

【1階】




$\mu\text{Sv/h}$

| 番号 | 測定場所 | 測定結果 |
|---------|------------|------|
| 【美術館1階】 | | |
| 1 | 玄関 | 0.11 |
| 2 | エントランスホール奥 | 0.10 |
| 3 | 企画展示室A-1 | 0.06 |
| 4 | 企画展示室A-2 | 0.05 |
| 5 | 企画展示室A-3 | 0.06 |
| 6 | 企画展示室B | 0.07 |
| 7 | 実習室 | 0.12 |
| 8 | 講義室 | 0.06 |
| 9 | 講堂 | 0.06 |
| 【美術館2階】 | | |
| 10 | 常設展示室A | 0.06 |
| 11 | 常設展示室B | 0.06 |
| 12 | 常設展示室C | 0.06 |
| 13 | 常設展示室D | 0.08 |

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

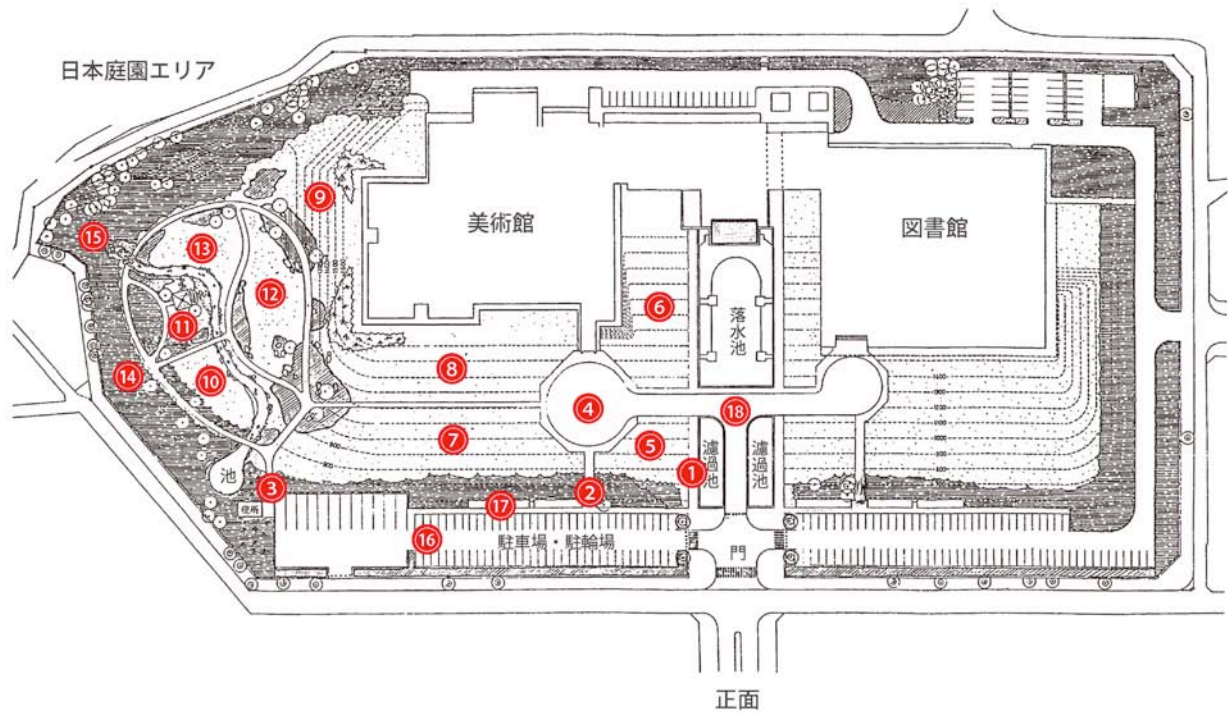

平成25年11月15日測定

$\mu\text{Sv/h}$

| 番号 | 測定場所 | 測定結果 |
|----|---------------|------|
| 1 | 濾過池西側通路 | 0.25 |
| 2 | 駐輪場脇通路 | 0.32 |
| 3 | 日本庭園入口通路 | 0.90 |
| 4 | 正面玄関前彫刻作品付近 | 0.37 |
| 5 | 濾過池脇芝生中央 | 0.20 |
| 6 | 落水池西側芝生中央 | 0.12 |
| 7 | レジェ作品設置芝生中央 | 0.20 |
| 8 | 玄関東側芝生中央 | 0.12 |
| 9 | 美術館西側芝生中央 | 0.22 |
| 10 | 日本庭園南側芝生中央 | 0.30 |
| 11 | 日本庭園東屋下 | 0.37 |
| 12 | 日本庭園東側林中央 | 0.23 |
| 13 | 日本庭園北側芝生中央 | 0.28 |
| 14 | 日本庭園西側林中央 | 0.93 |
| 15 | 日本庭園池取水口付近林 | 0.83 |
| 16 | 駐車場中央 | 0.35 |
| 17 | 西側駐輪場 | 0.10 |
| 18 | 美術館・図書館連絡通路中央 | 0.22 |

測定地点:地上1m