


福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成26年1月17日測定

【2階】

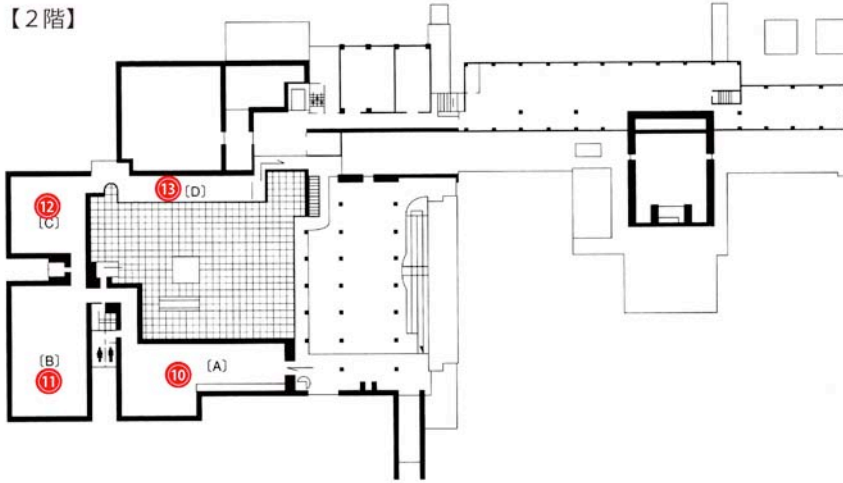

【1階】




$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.10
2	エントランスホール奥	0.10
3	企画展示室A-1	0.05
4	企画展示室A-2	0.05
5	企画展示室A-3	0.05
6	企画展示室B	0.05
7	実習室	0.08
8	講義室	0.06
9	講堂	0.05
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.06
11	常設展示室B	0.06
12	常設展示室C	0.07
13	常設展示室D	0.07

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

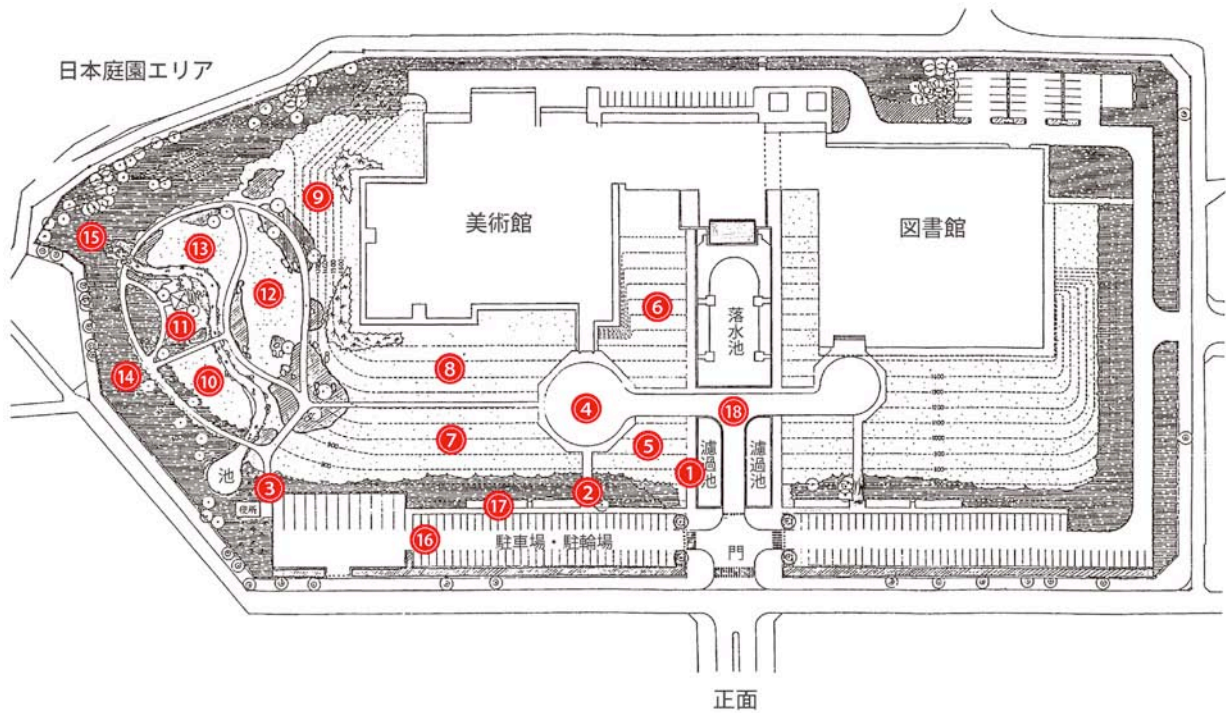

平成26年1月17日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.21
2	駐輪場脇通路	0.31
3	日本庭園入口通路	0.73
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.30
5	濾過池脇芝生中央	0.20
6	落水池西側芝生中央	0.12
7	レジェ作品設置芝生中央	0.17
8	玄関東側芝生中央	0.13
9	美術館西側芝生中央	0.21
10	日本庭園南側芝生中央	0.28
11	日本庭園東屋下	0.36
12	日本庭園東側林中央	0.22
13	日本庭園北側芝生中央	0.28
14	日本庭園西側林中央	0.82
15	日本庭園池取水口付近林	0.75
16	駐車場中央	0.34
17	西側駐輪場	0.16
18	美術館・図書館連絡通路中央	0.27

測定地点:地上1m