
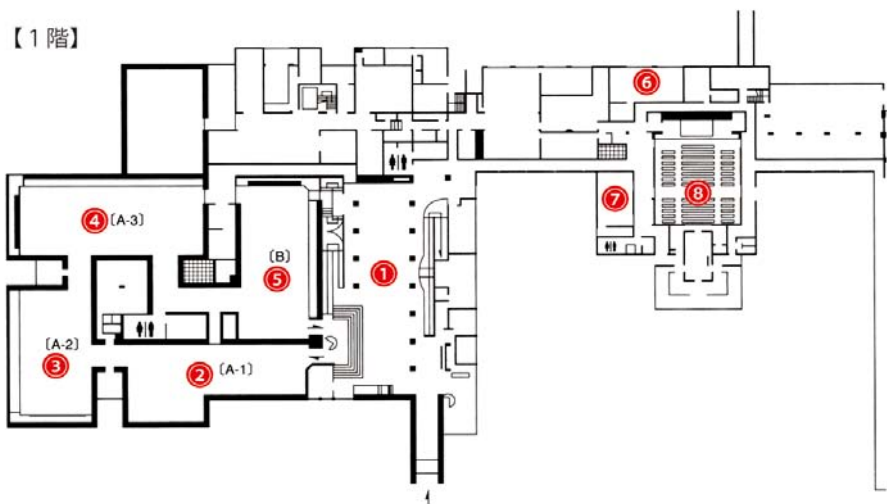


福島県立美術館放射線測定結果(館内)

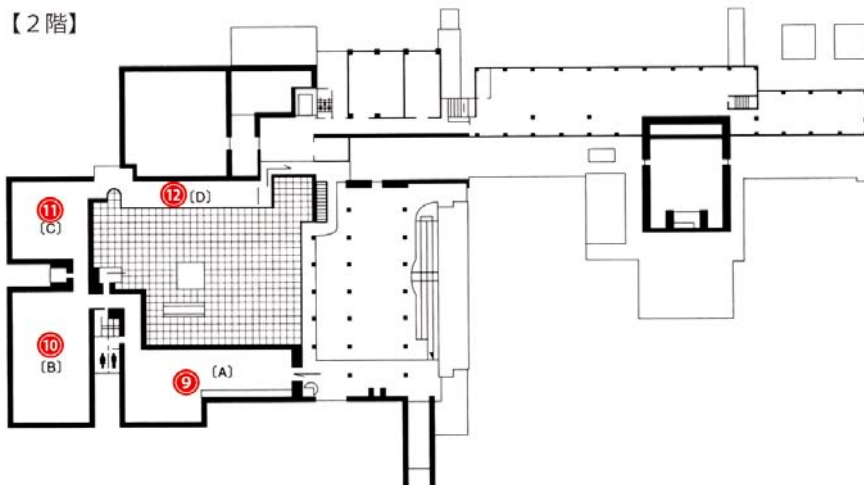


平成28年1月15日測定

		$\mu$ Sv/h
番号	測定場所	測定結果
<b>【美術館1階】</b>		
1	エントランスホール奥	0.09
2	企画展示室A-1	0.05
3	企画展示室A-2	0.05
4	企画展示室A-3	0.04
5	企画展示室B	0.06
6	実習室	0.07
7	講義室	0.06
8	講堂	0.04
<b>【美術館2階】</b>		
9	常設展示室A	0.06
10	常設展示室B	0.05
11	常設展示室C	0.05
12	常設展示室D	0.06

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

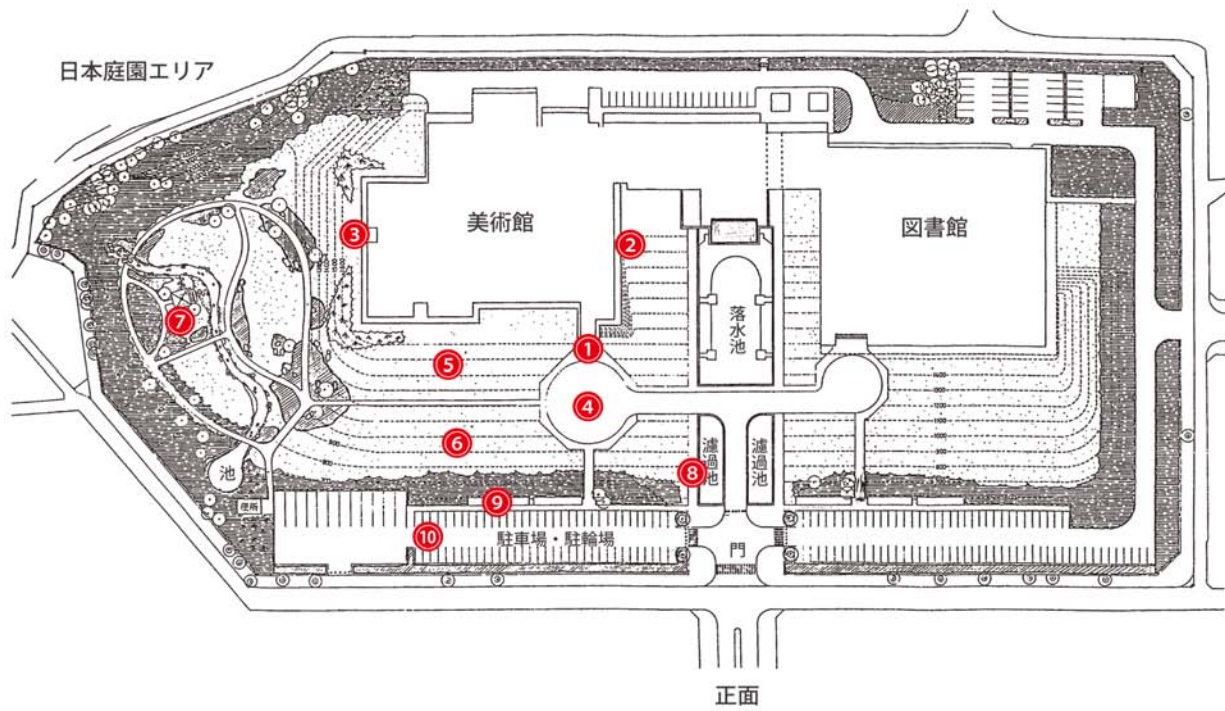

平成28年1月15日測定

$\mu$  Sv/h

番号	測定場所	測定結果
1	正面玄関付近	0.12
2	落水池西側芝生付近	0.08
3	美術館西側芝生付近	0.16
4	正面玄関前彫刻作品付近	0.17
5	玄関東側芝生中央	0.09
6	レジェ作品設置芝生中央	0.10
7	日本庭園東屋下	0.14
8	濾過池西側通路	0.13
9	西側駐輪場	0.13
10	駐車場中央	0.11

測定地点:地上1m