



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成23年7月12日測定

【2階】

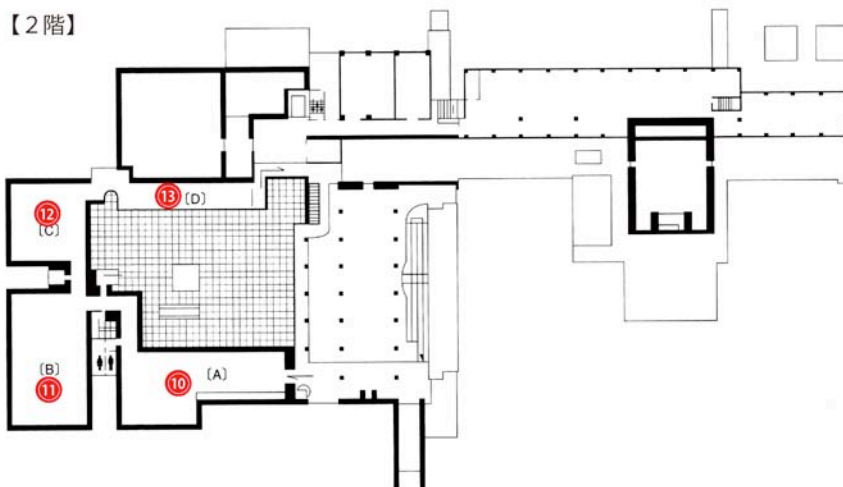

【1階】

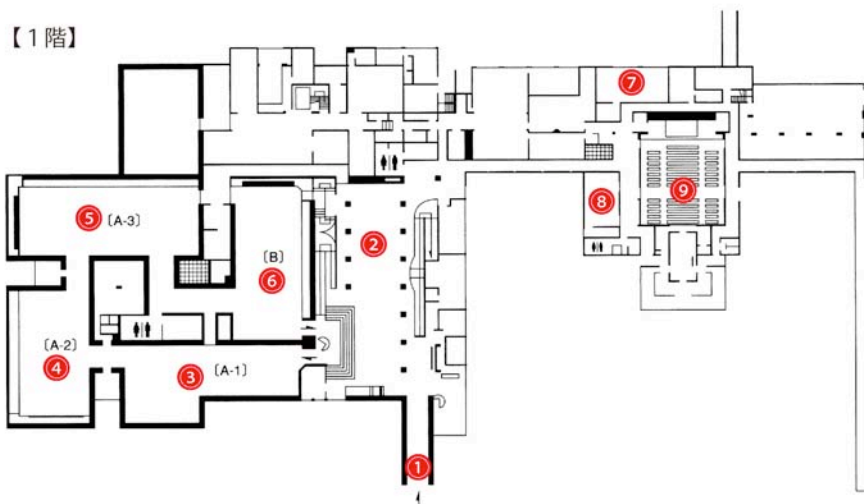


$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.93
2	エントランスホール奥	0.11
3	企画展示室A1	0.05
4	企画展示室A2	0.05
5	企画展示室A3	0.06
6	企画展示室B	0.06
7	実習室	0.16
8	講義室	—
9	講堂	—
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.11
11	常設展示室B	0.10
12	常設展示室C	0.11
13	常設展示室D	0.10

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

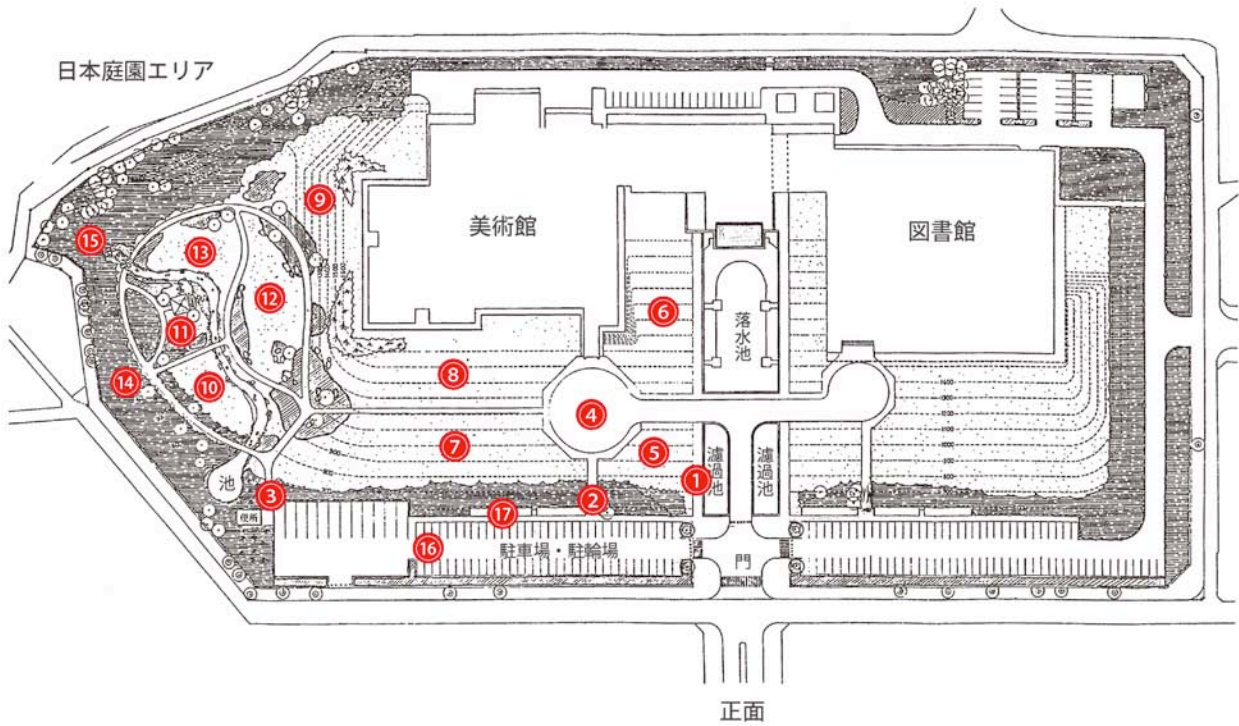

平成23年7月14日測定

$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	1.20
2	駐輪場脇通路	1.34
3	日本庭園入口通路	2.07
4	正面玄関前彫刻作品付近	1.41
5	濾過池脇芝生中央	2.20
6	落水池西側芝生中央	2.27
7	レジェ作品設置芝生中央	2.56
8	玄関東側芝生中央	2.55
9	美術館西側芝生中央	2.62
10	日本庭園南側芝生中央	2.62
11	日本庭園東屋下	1.69
12	日本庭園東側林中央	2.61
13	日本庭園北側芝生中央	2.72
14	日本庭園西側林中央	2.19
15	日本庭園取水口付近林	2.30
16	駐車場中央	1.51
17	西側駐輪場	0.45

測定地点:地上1m