



福島県立美術館放射線測定結果(館内)

平成23年7月22日測定

【2階】

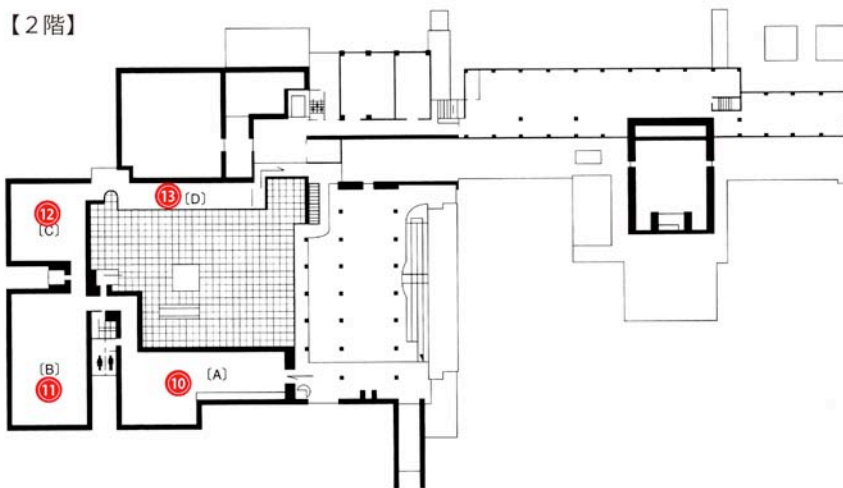

【1階】

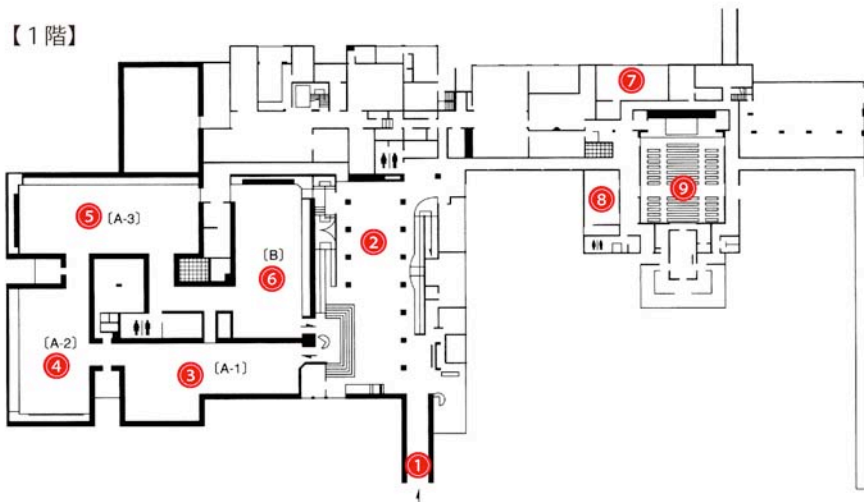


$\mu\text{Sv/h}$

番号	測定場所	測定結果
【美術館1階】		
1	玄関	0.15
2	エントランスホール奥	0.12
3	企画展示室A1	0.05
4	企画展示室A2	0.05
5	企画展示室A3	0.08
6	企画展示室B	0.06
7	実習室	0.20
8	講義室	0.08
9	講堂	0.07
【美術館2階】		
10	常設展示室A	0.08
11	常設展示室B	0.10
12	常設展示室C	0.10
13	常設展示室D	0.10

測定地点: 床上(地上)1m

福島県立美術館放射線測定結果(屋外)

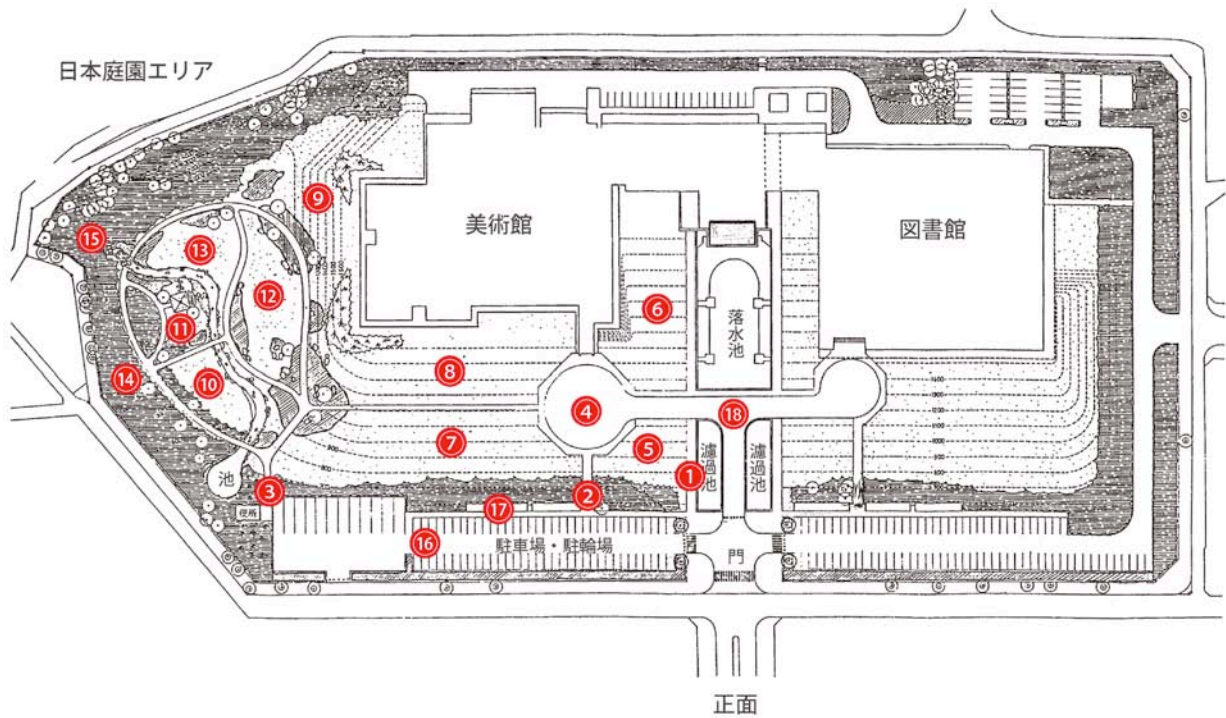

平成23年7月22日測定

$\mu$  Sv/h

番号	測定場所	測定結果
1	濾過池西側通路	0.93
2	駐輪場脇通路	0.99
3	日本庭園入口通路	1.80
4	正面玄関前彫刻作品付近	1.11
5	濾過池脇芝生中央	1.96
6	落水池西側芝生中央	2.12
7	レジエ作品設置芝生中央	2.20
8	玄関西側芝生中央	2.26
9	美術館西側芝生中央	2.27
10	日本庭園南側芝生中央	2.22
11	日本庭園東屋下	1.50
12	日本庭園東側林中央	2.34
13	日本庭園北側芝生中央	2.32
14	日本庭園西側林中央	1.68
15	日本庭園取水口付近林	1.87
16	駐車場中央	1.16
17	西側駐輪場	0.40
18	美術館・図書館連絡通路中央	1.01

測定地点:地上1m